

LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN mm]

NOTA:

1.- En el Tablero Principalla debera disponerse de un Interruptor Termomagnético y opcional interruptor Diferencial inmunizado con el calibre adecuado a la carga eléctrica declarada.



Título: *Pilar Trifásico Doble*

Obs.: *Acometida subterránea*

Plano N°

Revisión: 03

Fecha: Octubre 2021


Proyectó: *JMM*

Dibujó: *JMM*

Aprobó: *MCD*

DETALLE

CAJA DE ACOMETIDA SUBTERRANEA

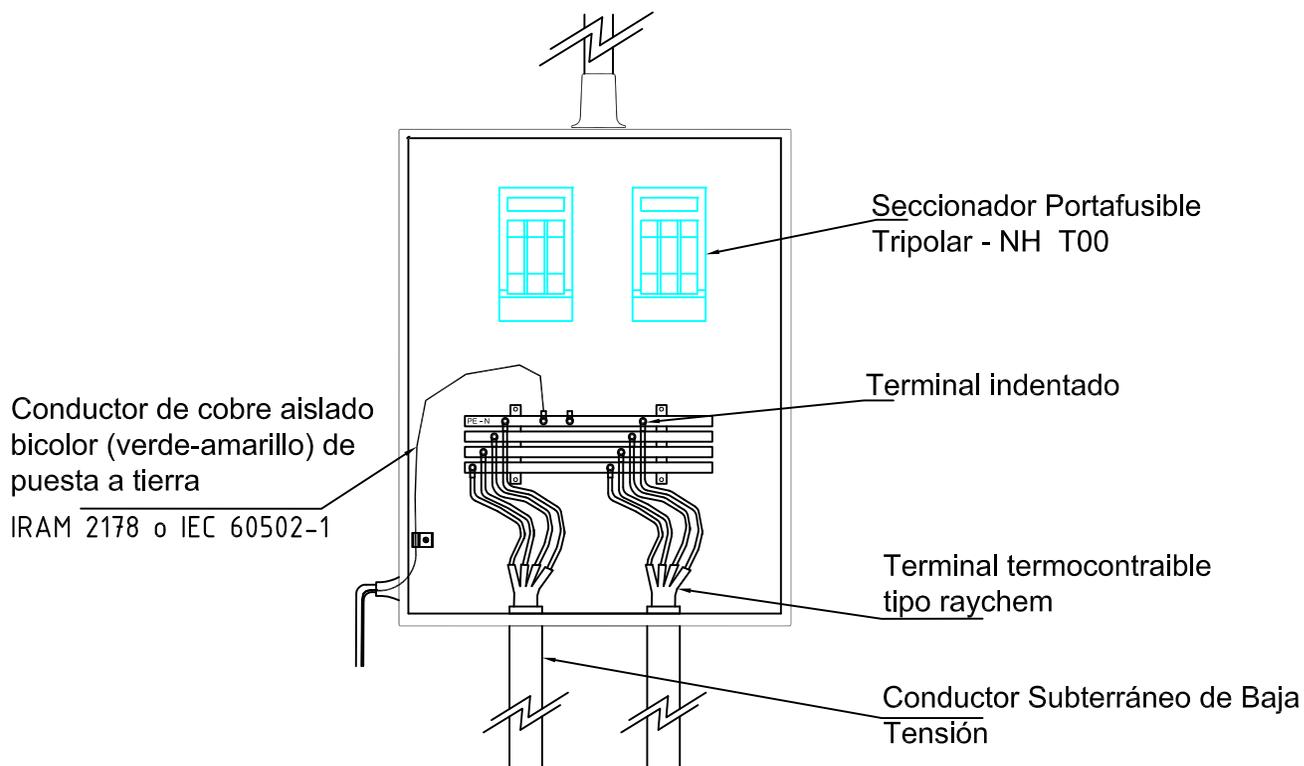

Título: *Pilar Trifásico Doble*

Obs.: *Detalle caja de Acometida*

Plano N°

Revisión: 03

Fecha: Octubre 2021

Proyectó: JMM

Dibujó: JMM

Aprobó: MCD